

Im Gewerbegebiet „Scheidweg Nord“ ist die maximale Abgabe von Niederschlagswasser aus den Privatparzellen bis zu einer Menge von 1 l/s pro 1.000 m² Grundstücksfläche an den öffentlichen Niederschlagswasserkanal zulässig.

Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet auf ihren Flächen das notwendige Rückhaltevolumen zu schaffen.

Die Bewertung der Abflussverschmutzung und gegebenenfalls den Umfang notwendiger Behandlungsmaßnahmen muss nach DWA-A 102 erfolgen.

Die Bemessung der Regenrückhalteräume erfolgt nach DWA A 117 für mindestens ein 5-jährliches Niederschlagsereignis.


413

Legende Abwasserentsorgung:

- best. Mischwasserkanal
- best. Mischwasserkanal (Abbruch bzw. wird aufgegeben) - verläuft
- best. Schmutzwasserkanal
- best. Drückrohrkanal
- best. Mischwasserkanal
- best. Schmutzwasserkanal
- gepl. Niederschlagswasserkanal
- gepl. Drückrohrkanal
- gepl. Hausanschlussleitung (für Regenwasserkanal)
- gepl. Hausanschlussleitung (für Schmutzwasserkanal)
- gepl. Hausanschlussleitung (für Regenwasserkanal)

T1 = Einzugsgebietsnummer
 0,22 = Größe des Einzugsgebietes in ha
 40 = Anteil der bebaubaren Fläche in %

Einzugsgebietsgrenze Straße

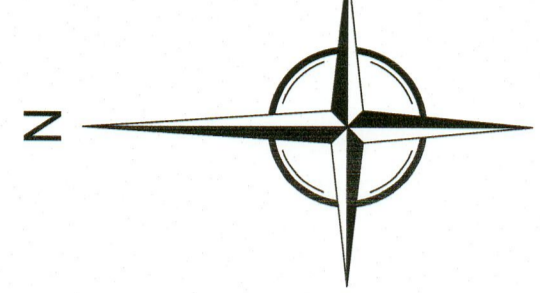

Hinweis zur Parzellenteilung (P 3-1):
 ca. 7500m² für Block-Haus-Kraft-Heizung

GlmE		P3	
a	12,00	pkt.	20,00
0,8	6,0		
65	45		

Mögliche Parzellenteilung bzw. Erweiterung der P 3-1 und P 3-2 (um ca. 3000m²)
 lt. Herrn T. Bgm.

Hinweis zur Parzellenteilung (P 3-2):
 ca. 4500m²

GlmE		P2	
a	12,00	pkt.	20,00
0,8	6,0		
65	45		

T2
 0,13 90

T3
 0,06 90

GlmE		P1	
a	12,00	pkt.	20,00
0,8	6,0		
65	48		

T1
 0,05 90

GlmE		P4	
a	12,00	pkt.	20,00
0,8	6,0		
65	45		

12891 m²

GlmE		P1	
a	12,00	pkt.	20,00
0,8	6,0		
65	48		

433

Koordinatensystem: UTM 32
 Höhenbezugssystem DE_DHHN2016_NH

Index	Bemerkung	gebild. am	Name	gerf. am	Name
Vorhaben:	Antrag auf eine wasserrechtliche Erlaubnis für Verankerung in einen Sickergraben und für das Erreichen von Niederschlagswasser aus dem Industriegebiet 'Scheidweg Nord' in den rübrigen				3.3
Vorhabensträger:	Gemeinde Niederwinkling				Obj.-Nr.:
Landskreis:	Straubing-Edoien				Schutzvermerk/Dateneintrag für diese Zeichnung/Verzeichnisträger/Verzeichnisträger
Gemeinde:	Niederwinkling				531293
Maßstab:	1:500	Lage- und Berechnungsplan	Genehmigungsplanung	Standort	1. März 2022
		Niederschlagswasser	Standort	gepl.	1. März 2022
			Standort	gepl.	1. März 2022
			Standort	gepl.	1. März 2022
EBB INGENIEURGESELLSCHAFT mbH		Gemeindefachverwaltungen			
Unternehmensleiter		7.5. MZL MZL			
Datum		14.03.2022			
Proj.-Nr.: 198/2021/01		Umsatzsteuer			
Umsatzsteuer		Datum			
Umsatzsteuer		Umsatzsteuer			
Umsatzsteuer		Umsatzsteuer			

Im Gewerbegebiet „Scheidweg Nord“ ist die maximale Abgabe von Niederschlagswasser aus den Privatparzellen bis zu einer Menge von 1 l/s pro 1.000 m² Grundstücksfläche an den öffentlichen Niederschlagswasserkanal zulässig.

best. Graben wg. Zufahrt verrohren, lca. 19m DN 300 PP-Zu- und Ablauf mit Flußauslässe auf Mischbehälter vor Auspülung sichern

best. Graben wg. Zufahrt verrohren, lca. 42,50m DN 300 PP-Zu- und Ablauf mit Flußauslässe auf Mischbehälter vor Auspülung sichern

best. Graben wg. Zufahrt verrohren, lca. 16,50m DN 300 PP-Zu- und Ablauf mit Flußauslässe auf Mischbehälter vor Auspülung sichern

best. Graben wg. Straßenniveau verrohren, lca. 17,50m DN 300 PP-Zu- und Ablauf mit Flußauslässe auf Mischbehälter vor Auspülung sichern